

SCHÉMA ZAPOJENIA SKRINE SR5 DIN0 2/4

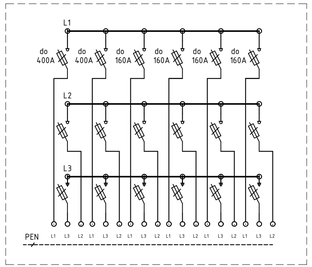

POHLAD NA SKRIŇU SR5

M 1:20




POZNÁMKA:

1. NAVRHOVANÉ KÁBLE SA V SKRINI UKONČIA KÁBELOVÝMI KONCOVKAMI 1kV (RAYCHEM).
2. SKRIŇA BUDE OSADENÁ V SAMOSTATNE STOJACOM PILIERI SO ZEMNÝM DIELOM A KOTVIACOU ROHOŽOU, S 2 MODULMI KÁBELOVÉHO PRIESTORU.
3. KÁBELOVÝ PRIESTOR ZAKRYTÝ ODNÍMATEĽNÝM ZÁKRYTOM


ROZPOJOVACIA ISTIACA SKRIŇA S VERTIKÁLNYM USPORIADANÍM ISTIACICH PRVKOV SR6
KRYTIE - IP44/IP20.
ROZMER (šxvxh) - 595x1364x320 mm (NADZEMNÁ ČASŤ)
SKRATOVÁ ODOLNOSŤ - 40kA
UZÁVER DVERÍ - PODĽA STN 35 9754
PRÍVOD A VÝVODY - ZDOLA
TYPOVÉ OZNAČENIE SKRINE - SR5 DIN0 VV 2/4 P2 IP44
VÝROBCA HASMA KROMPACHY

SCHÉMA ZAPOJENIA SKRINE SR6 DIN0 2/5

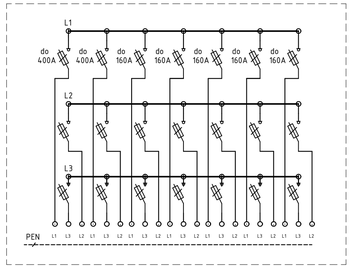

POHLAD NA SKRIŇU SR6

M 1:20




POZNÁMKA:

1. NAVRHOVANÉ KÁBLE SA V SKRINI UKONČIA KÁBELOVÝMI KONCOVKAMI 1kV (RAYCHEM).
2. SKRIŇA BUDE OSADENÁ V SAMOSTATNE STOJACOM PILIERI SO ZEMNÝM DIELOM A KOTVIACOU ROHOŽOU, S 2 MODULMI KÁBELOVÉHO PRIESTORU.
3. KÁBELOVÝ PRIESTOR ZAKRYTÝ ODNÍMATEĽNÝM ZÁKRYTOM


ROZPOJOVACIA ISTIACA SKRIŇA S VERTIKÁLNYM USPORIADANÍM ISTIACICH PRVKOV SR6
KRYTIE - IP44/IP20.
ROZMER (šxvxh) - 595x1364x320 mm (NADZEMNÁ ČASŤ)
SKRATOVÁ ODOLNOSŤ - 40kA
UZÁVER DVERÍ - PODĽA STN 35 9754
PRÍVOD A VÝVODY - ZDOLA
TYPOVÉ OZNAČENIE SKRINE - SR6 DIN0 VV 2/5 P2 IP44
VÝROBCA HASMA KROMPACHY

SCHÉMA ZAPOJENIA SKRINE SR6 DIN0 3/4

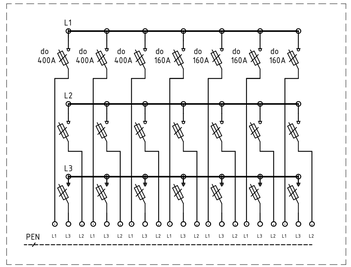

POHLAD NA SKRIŇU SR6

M 1:20



POZNÁMKA:

1. NAVRHOVANÉ KÁBLE SA V SKRINI UKONČIA KÁBELOVÝMI KONCOVKAMI 1kV (RAYCHEM).
2. SKRIŇA BUDE OSADENÁ V SAMOSTATNE STOJACOM PILIERI SO ZEMNÝM DIELOM A KOTVIACOU ROHOŽOU, S 2 MODULMI KÁBELOVÉHO PRIESTORU.
3. KÁBELOVÝ PRIESTOR ZAKRYTÝ ODNÍMATEĽNÝM ZÁKRYTOM

ROZPOJOVACIA ISTIACA SKRIŇA S VERTIKÁLNYM USPORIADANÍM ISTIACICH PRVKOV SR6
KRYTIE - IP44/IP20.
ROZMER (šxvxh) - 595x1364x320 mm (NADZEMNÁ ČASŤ)
SKRATOVÁ ODOLNOSŤ - 40kA
UZÁVER DVERÍ - PODĽA STN 35 9754
PRÍVOD A VÝVODY - ZDOLA
TYPOVÉ OZNAČENIE SKRINE - SR6 DIN0 VV 3/4 P2 IP44
VÝROBCA HASMA KROMPACHY

ROZVODNÁ SIEŤ:	3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
OCHRANA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:	IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ (podla STN 33 2000-4-41, príloha A.1) KRYTMI (podla STN 33 2000-4-41, príloha A.2)
OCHRANA PRI PORUCHE:	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (podľa STN 33 2000-4-41, čl.411.3.2)

Autor	Zodpovedný projektant	Kreslil	Profesia:	Elektro
Ing. arch. Peter Tracik	Ing. Gabriel Gál	Ing. Gabriel Gál		
Investor	obec KRAKOVANY		Č. zákazky	
Stavba	IBV STARÉ KONOPISKO - KRAKOVANY SO06 - NN ROZVODY		Stupeň	PROJEKT PRE SP
			Dátum	12/2018
			Formát	4 x A4
Obsah	ROZPOJOVACIA ISTIACA SKRIŇA SR5, SR6		Mierka ...	Č.v.: 03

ing.arch. peter tracik/ +421 (0) 903 173 421/ ptracik@gmail.com/ www.sttudio.eu