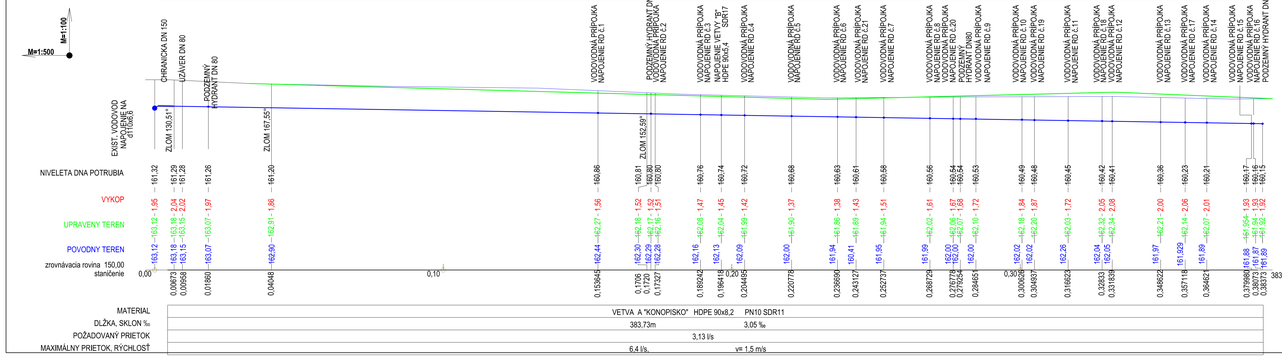
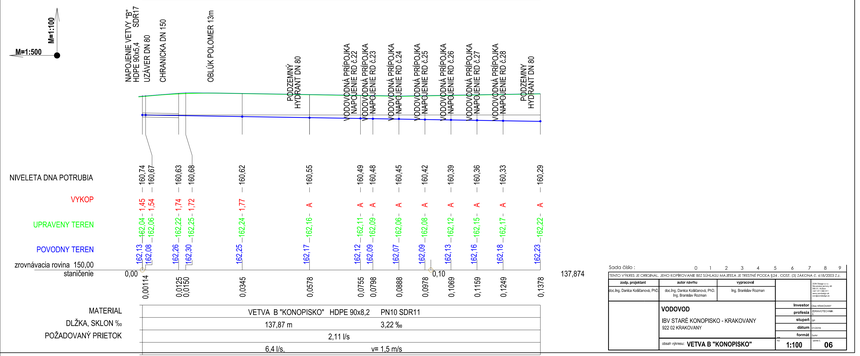

ÚZEMIE
KRAKOVANY
DRUH POVRCHU
ASFALT CESTA
ZELEŇ
ASFALT CESTA
ZEMINA
BETÓNOVÁ DLAŽBA - CHODNÍK / ZELENÝ PÁS
8m
11,5m
8,2m
356,03 m
M=1:100
M=1:500
EXIST. VODOVOD MAT. HDPE 90 Ø110,6
CHRANIČKA DN 150
UZÁVER DN 80
ZLOM 130,51°
POŽIARNY HYDRANT DN 80
ZLOM 167,55°
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,1
POŽIARNY HYDRANT DN 80
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,2
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE VETVA "B" SDR17 HDPE 90x5,4
ZLOM 152,58°
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,4
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,5
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,6
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,7
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,8
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,20
HYDRANT DN80
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,9
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,10
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,19
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,11
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,12
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,13
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,17
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,14
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,15
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,16
POŽIARNY HYDRANT DN 80
NIVELETA DNA POTRUBIA
VÝKOP
ÚPRAVNÝ TERÉN
POVODNÝ TERÉN
zrovnávacia rovina 150,00
staničenie
0,00
0,10
383,73m
MATERIAL
VETVA A "KONOPISKO" HDPE 90x8,2 PN10 SDR11
DĽŽKA, SKLON ‰
383,73m
3,05 ‰
POŽADOVANÝ PRIETOK
3,13 l/s
MAXIMÁLNY PRIETOK, RÝCHLOSŤ
6,4 l/s,
v= 1,5 m/s
Sídlo OBÚ :
OKRESNÝ ÚRAD, ODBOR KOMUNÁLNEHO SLUŽBY, KATASTRA A STAVEBNÉHO POZIADAVIEK, ODDELENIE STAVEBNÉHO ÚRADU
vedúci projektant
Ing. Dana Kollárová, PhD.
autor návrhu
Ing. Dana Kollárová, PhD.
Ing. Branislav Rozman
vypracoval
Ing. Branislav Rozman
VODOVOD
IBV STARÉ KONOPISKO - KRAKOVANY
502 03 KRAKOVANY
stupeň DP
dátum
formát
situácia vetvy: VETVA B "KONOPISKO"
1:100
05


ÚZEMIE
KRAKOVANY
DRUH POVRCHU
ASFALT CESTA
BETÓNOVÁ DLAŽBA - CHODNÍK / ZELENÝ PÁS
10,24m
127,6 m
M=1:100
M=1:500
NAPOJENIE VETVA "B" SDR17 HDPE 90x5,4
UZÁVER DN 80
CHRANIČKA DN 150
CBLUK POLOMER 13m
POŽIARNY HYDRANT DN 80
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,22
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,23
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,24
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,25
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,26
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,27
VODOVODNÁ PRÍPOJKA NAPOJENIE RD 2,28
POŽIARNY HYDRANT DN 80
NIVELETA DNA POTRUBIA
VÝKOP
ÚPRAVNÝ TERÉN
POVODNÝ TERÉN
zrovnávacia rovina 150,00
staničenie
0,00
0,10
137,874
MATERIAL
VETVA B "KONOPISKO" HDPE 90x8,2 PN10 SDR11
DĽŽKA, SKLON ‰
137,87 m
3,22 ‰
POŽADOVANÝ PRIETOK
2,11 l/s
6,4 l/s,
v= 1,5 m/s
Sídlo OBÚ :
OKRESNÝ ÚRAD, ODBOR KOMUNÁLNEHO SLUŽBY, KATASTRA A STAVEBNÉHO POZIADAVIEK, ODDELENIE STAVEBNÉHO ÚRADU
vedúci projektant
Ing. Dana Kollárová, PhD.
autor návrhu
Ing. Dana Kollárová, PhD.
Ing. Branislav Rozman
vypracoval
Ing. Branislav Rozman
VODOVOD
IBV STARÉ KONOPISKO - KRAKOVANY
502 03 KRAKOVANY
stupeň DP
dátum
formát
situácia vetvy: VETVA B "KONOPISKO"
1:100
06