
POZDLZNY PROFIL TYPOVEJ VODOVODNEJ PRIPOJKY

TERÉN	ZELEŇ		KOMUNIKÁCIA
DĹŽKA			

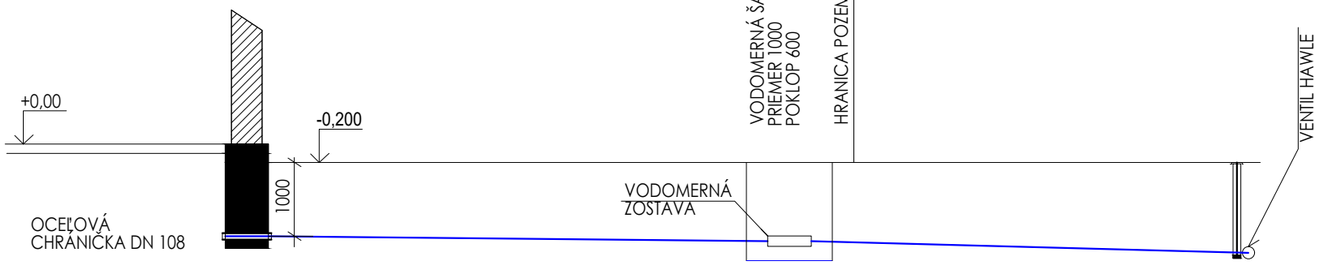


HLBKA VYKOPU	1,20	1,21	1,21	
NIVELETA POTRUBIA	1,00	1,01	1,01	
UPRAVENY TEREN	-0,200	-0,200	-0,200	
STANIČENIE (m)	0,0			
MATERIÁL, DLŽKA	HDPe			
DIMENZIA, SKLON	32x3	SKLON 0,3%		

VEREJNÝ VODOVOD DN 80 NAPOJENIE NAVRTÁVKOU — RAD A / B


VÝŠKU A SKLON NAPOJENIA PRISPOSOBIŤ PRI REALIZACII

POZNÁMKA: SKUTOČNÉ HĹBKY PRISPôSOBIŤ PODĽA SITUÁCIE.


KLADAČSKÝ PLáN

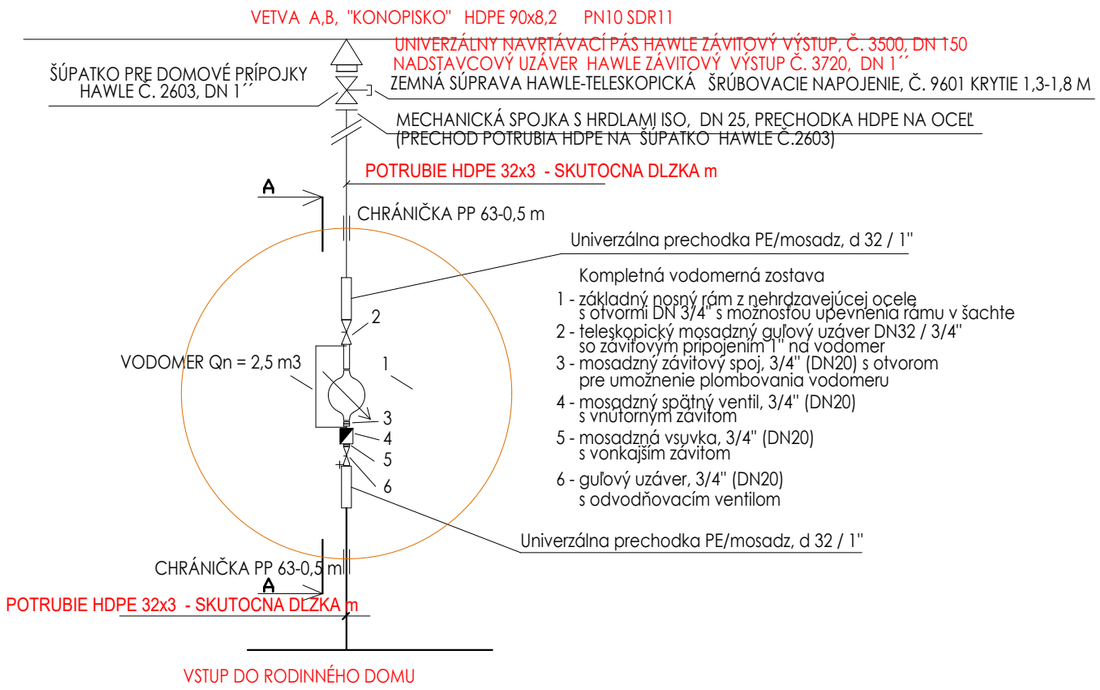


VODOVOD
ULOŽENIE POD HLADINOU SPODNEJ VODY

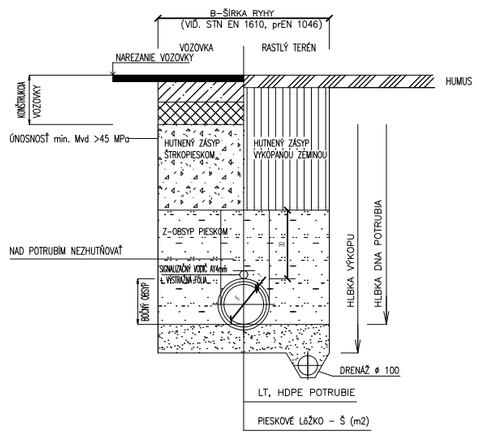


VODOVOD
ULOŽENIE NAD HLADINOU SPODNEJ VODY

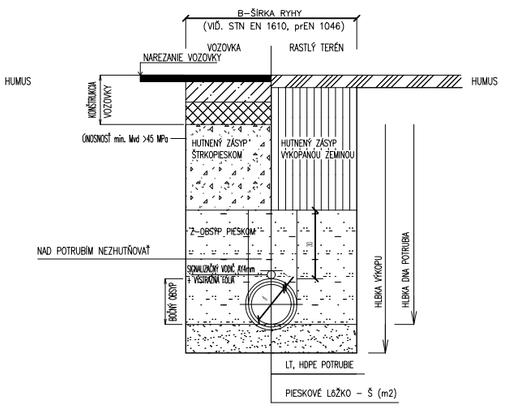

ULOŽENIE POTRUBIA V CHRÁNIČKE

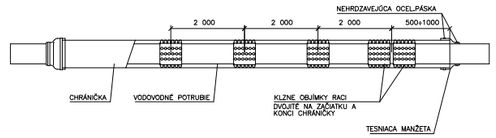

UMIESTNENIE VODOMERNEJ ZOSTAVY
REZ A-A

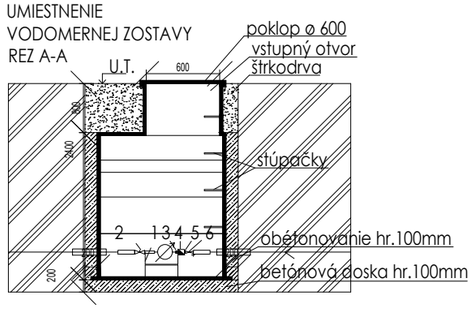

POZNAMKA:

PRED ZAPOCATIM ZEMNYCH PRAC JE INVESTOR POVINNY VYZNACIT TRASY PODZEMNYCH VEDENI NACHADZAJUCICH SA NA STAVENISKU. PRI PREVADZKOVANI PRAC JE POTREBNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K ICH PORUSENIU
PRI PRACI JE NUTNE DODRZAT STN 73 6005 A STN 73 6701.
KRIZOVANIE A SUBEH VODOVODNEJ PRIPOJKY S OSTATNYMI PODZEMNYMI VEDENIAMI MUSIA VYHOVOVAT STN 73 6005, PRIPADNE INYM PREDPISOM.

Sada číslo : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODST. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.

zodp. projektant	autor návrhu	vypracoval	
doc.Ing. Martina Zeleňáková, PhD doc.Ing. Danica Košičanová, PhD.	doc.Ing. Danica Košičanová, PhD. Ing. Branislav Rozman	Ing. Branislav Rozman	OON DESIGN. ARCHITECTURE. ENERGY.

OON Design s.r.o.
Slovenskej jednoty 48
040 01, Košice
+421 911 586 911
www.oondesign.sk
oon@oondesign.sk

IBV STARÉ KONOPISKO - KRAKOVANY
922 02 KRAKOVANY

obsah výkresu: **TYPOVÁ PRÍPOJKA VODY**

investor	Obec KRAKOVANY
profesia	ZDRAVOTECHNIKA
stupeň	SP
dátum	01/2019
formát	2xA4
mierka	1:20
výkres č.	07