
ČERPACIA JÍMKA HCP 1100C B50 B24
PRE DVE ČERPADLA:

HMOTNOSŤ JÍMKY BEZ ČERPADLA *115 kg*
CELKOVÝ OBJEM JÍMKY (BEZ VSTUPNÉHO HRDLA) *1,49 m³*
MAX NASTAVITEĽNÝ PRACOVNÝ OBJEM *0,77 m³*

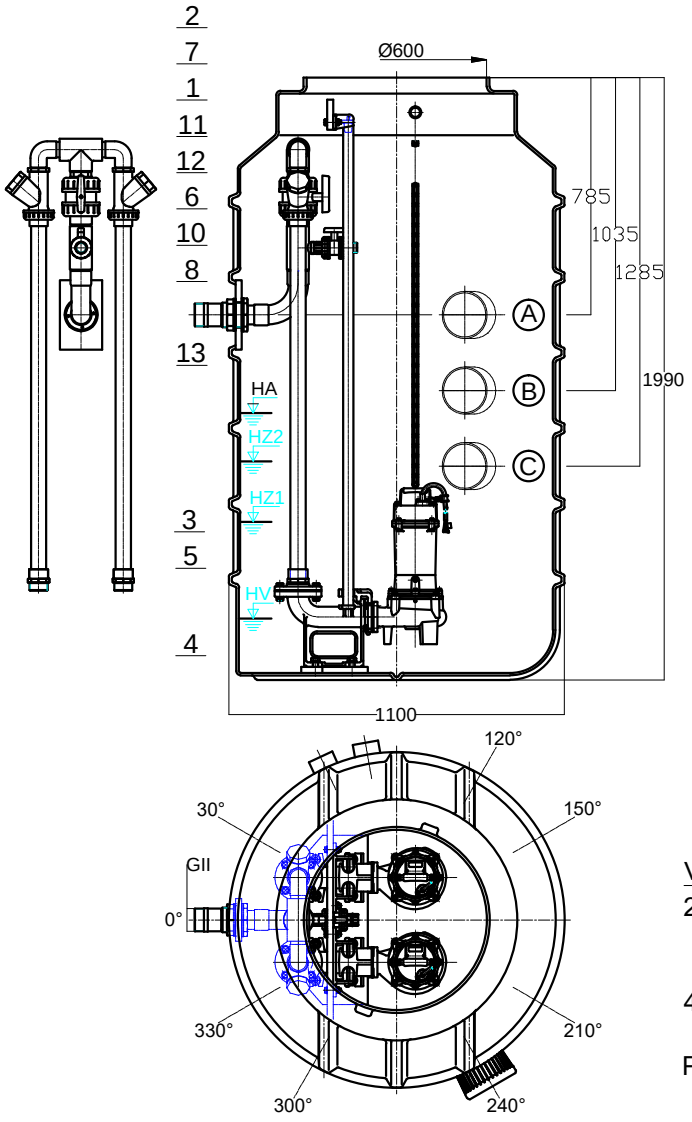

1.ČERPACIA JÍMKA - materiál PEHD
2. POKLOP PLD R1A D400-DN600 - materiál liatina
3.ČERPADLO - 2 ks 80AFU22.2 WD, 400 V
4.PÄTKOVÉ KOLENO - šedá liatina
5.SPÚŠŤACÍ HÁK - šedá liatina
6.VODIACE TYČE - nerez
7. HORNÝ DRŽIAK VODIACICH TYČÍ - šedá liatina
8. SPÚŠŤACIA REŤAZ - nerez
9.PLAVÁK + KÁBEL (CSSS 3A x 0,75 m2 - 10 m)PP+ silikón
10. SPÄTNÁ KLAPKA GUĽOVÁ - PVC
11. GUĽOVÝ KOHÚT- PVC
12. GUĽOVÝ KOHÚT (preplachovací) G1“ vonkajší - PVC
13. VTOK DN 150 + MANŽETA - materiál PEHD + PRYŽ
VÝTLAČNÉ POTRUBIE A TVAROVKY - PVC

HV - VYPÍNACIA HLADINA
HZ - ZAPÍNACIA HLADINA
HZ1 a HZ2 - ZAPÍNACIE HLADINY - JÍMKA S 2 ČERPADLAMI
HA - HAVARIJNÁ HLADINA

PRIPOJENIE - NÁTOK:
UHOL PRIPOJENIA: 150°
VÝŠKA PRIPOJENIA: C

VYBAVENIE:
2 x SPÚŠŤACIE ZARIADENIE TOS 50D
(Sada TOS obsahuje: teleso sp. zariadenia, posuvný hák, horný držiak vodiacich tyčí, ner. sp. reťaz dĺžky 3 m)
4 x PLAVÁKOVÝ SPÍNAČ ZAPOJENÉ AKO SONDY
(z toho 3x pre ovládanie čerpadla a 1 x pre havarijnú hladinu)
PVC výtlačné potrubie, tvarovky a armatúry

Sada číslo : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODST. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.

zodp. projektant	autor návrhu	vypracoval
doc.Ing. Martina Zeleňáková, PhD. doc.Ing. Danica Košičanová, PhD.	doc.Ing. Danica Košičanová, PhD. Ing. Branislav Rozman	Ing. Branislav Rozman

OON Design s.r.o.
Slovenskej jednoty 48
040 01, Košice
+421 911 586 911
www.oondesign.sk
oon@oondesign.sk
DESIGN. ARCHITECTURE. ENERGY.

IBV STARÉ KONOPISKO - KRAKOVANY
922 02 KRAKOVANY

obsah výkresu: **ČERPACIA ŠACHTA**

investor	Obec KRAKOVANY
profesia	ZDRAVOTECHNIKA
stupeň	SP
dátum	01/2019
formát	A4
mierka	1:25
výkres č.	09